



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



SCM30ZS-W
3.0 KW




Specificații tehnice

R32

Sursă de alimentare			1 Phase, 220 - 240 V, 50Hz/ 220V, 60Hz	
Capacitate nominală de răcire (Min~Max)			kW	3.0(1.4~5.0)
Capacitate nominală de încălzire (Min~Max)			kW	4.0(1.0~5.7)
Consum de energie		Răcire/Încălzire	kW	0.52(0.32~1.60) / 0.74(0.25~1.49)
EER/COP		Răcire/Încălzire		5.77 / 5.41
Amperaj maxim			A	14
Nivel putere sonoră		Răcire	dB(A)	62
		Încălzire		64
Nivel presiune sonoră		Răcire	dB(A)	49
		Încălzire		51
Flux de aer		Răcire	m ³ /min	32.5
		Încălzire		32.5
Dimensiuni exterioare		Înălțime / Lățime / Adâncime	mm	595Ă780(+90) Ă290
Greutate netă			kg	35.5
Refrigerant		Tip/GWP		R32/675
		Încărcare	kg/TCO2Eq	1.25/0.843
Dimensiuni țeavă refrigerant		Lichid/Gaz	mm/	6.35(1/4")Ă2 / 9.52(3/8")Ă2
Interval de funcționare - temperatură exterioară		Răcire	°C	-15~46
		Încălzire		-15~24
Number of Connectable indoor units				2
Capacitatea totală a unităților interne (kW)				5.0




TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW

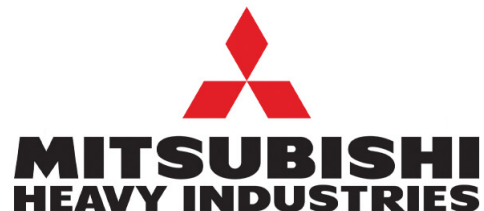


Schema tehnică

Symbol	Content
A	Service valve connection (gas side) $\phi 9.52(3/8")$ (Flare)
B	Service valve connection (liquid side) $\phi 6.35(1/4")$ (Flare)
C	Pipe/cable draw-out hole
D	Drain discharge hole $\phi 20 \times 2$ places
E	Anchor bolt hole M10-12 $\times 4$ places

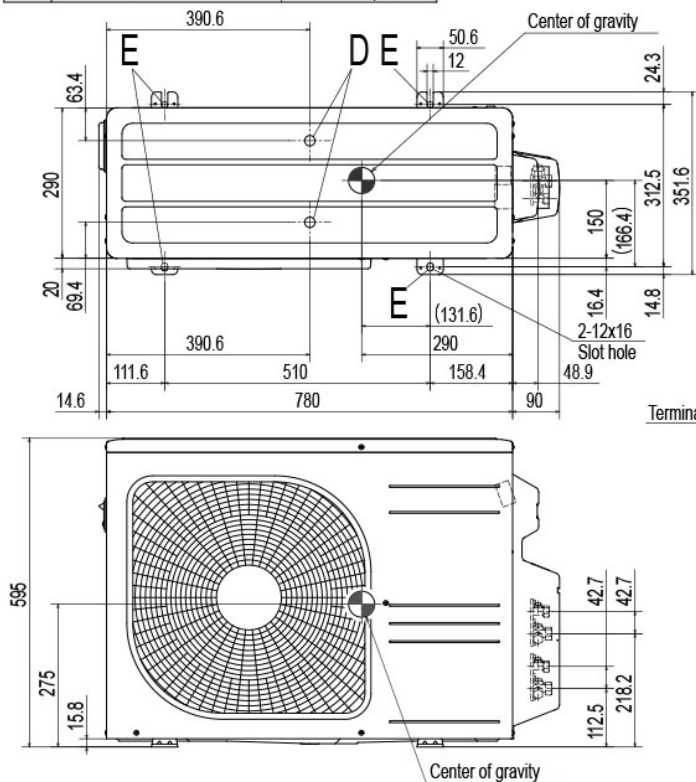


Notes

- (1) The unit must not be surrounded by walls on the four sides.
- (2) The unit must be fixed with anchor bolts. An anchor bolt must not protrude more than 15mm.
- (3) If the unit is installed in the location where there is a possibility of strong winds, place the unit such that the direction of air from the outlet gets perpendicular to the wind direction.
- (4) Leave 200mm or more space above the unit.
- (5) The wall height on the outlet side should be 1200mm or less.
- (6) The model name label is attached on the right side of the unit.

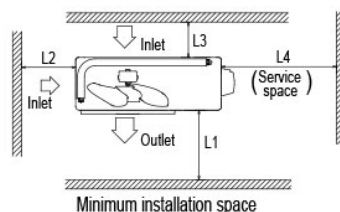

	Installation space
L1	280 or more
L2	100 or more
L3	80 or more
L4	250 or more

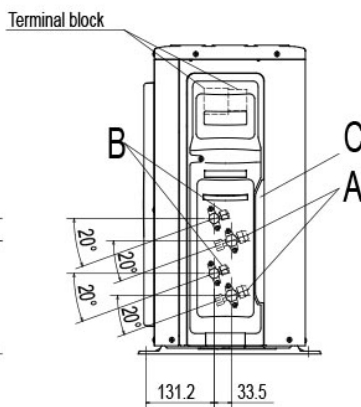

Unit:mm